




31 環資産 第 393 号

令和元年 7 月 30 日

一般社団法人東京建設業協会 会長 様

東京都環境局長

吉村 憲彦



高濃度 PCB 含有安定器の適正処理について（周知依頼）

平素より、東京都の PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の適正処理推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昭和 52 年 3 月以前に建築・改修された建物には、高濃度 PCB 含有安定器を使用した照明器具が使用されている可能性があります。高濃度 PCB 含有安定器の劣化により内部のコンデンサーが破裂し、毒性のある PCB が漏洩する事故が発生していることから、東京都では、今年度から高濃度 PCB 含有安定器の有無を網羅的に把握するための調査（掘り起こし調査）を、該当する建物を所有する事業者に対して実施していく予定です。

貴団体におかれては、以前より高濃度 PCB 廃棄物の適正処理推進について多大なるご協力をいただいていたところですが、高濃度 PCB 含有安定器の適正処理の更なる加速化に向け、貴団体の所属会員等に対して、「照明器具における PCB 含有に係る調査」に積極的にご協力いただくよう、改めて周知いただき、高濃度 PCB 廃棄物の適正処理のさらなる推進に御協力いただきますようお願い申し上げます。

記

以下について貴団体会員、顧客等への周知をお願いいたします。

1 PCB 含有安定器（照明器具用）の所有者調査への協力

都が所在を把握していない安定器の保有状況を確認し、法定処理期限である 2023 年 3 月末までの残り 4 年間で所有者に確実に処理させるため、今年度から 2 年間かけて「照明器具における PCB 含有に係る調査」を実施します。建物所有者による速やかな確認をお願いいたします。

<照明器具における PCB 含有に係る調査の概要>

調査対象者	昭和 52 年 3 月以前に建築又は改修された建物（店舗、事務所、倉庫、共同住宅等）の所有者
調査方法	調査票の送付・回収
調査内容	PCB 含有安定器（照明器具用）の所有状況
調査件数	調査票発送件数 約 150,000 通（予定）

2 説明会への参加の周知

公益財団法人東京都環境公社により、東京都の「東京都 PCB 含有安定器調査支援事業」(別紙1)の説明会(別紙2)を実施する予定ですので、貴団体で該当する建物を所有している会員の参加を促して頂けますよう周知をお願いいたします。

支援事業は、中小企業等を対象としたものではございますが、説明会では、支援事業の概要のほか、照明用安定器の調査方法や処分に向けた JESCO[※]への登録方法等についても説明いたします。

※JESCO・・・中間貯蔵・環境安全事業株式会社の略で国が100%出資で設立

3 その他

PCB 廃棄物の処理期限は PCB 特別措置法により定められており、所有者は、高濃度の PCB 廃棄物は別表にあるとおり処理しなければなりません。PCB 含有機器の確認及び処分手続きについて速やかに行っていただくよう会員への周知をお願いいたします。また、貴団体の顧客に対してもできる限り周知していただきますよう併せてお願いいたします。

<参考> PCB (ポリ塩化ビフェニル) とは

PCB とは、Poly Chlorinated Biphenyl の略称で、古くから主に電気機器用の絶縁油などに利用されてきたが、人体への悪影響が明らかになったため、現在では新たな製造が禁止されている。また、PCB 廃棄物の処理を促進するため、平成 13 年に PCB 特別措置法が施行されている。


<別表> PCB 含有機器の処理期限 (東京都の場合)

区分	機器・形状等	処理施設	処理期限
高濃度	変圧器・コンデンサー類 廃 PCB 油 等	JESCO 東京事業所	2022.3.31
	安定器、小型電気機器類 感圧複写紙、ウエス等の汚染物	JESCO 北海道事業所	2023.3.31
低濃度	すべて (高濃度以外) (5,000mg/kg 以下)	無害化处理認定施設	2027.3.31

(問い合わせ先) 東京都環境局 資源循環推進部
産業廃棄物対策課 PCB 処理対策担当
電話番号 03-5388-3573 (直通)
FAX 番号 03-5388-1381
メールアドレス S0000637@section.metro.tokyo.jp

事業内容

昭和52年3月以前に建築又は改修された事業用建物において使用されている照明器具について、PCB含有安定器の有無を外部に委託して調査する経費の一部を助成します。

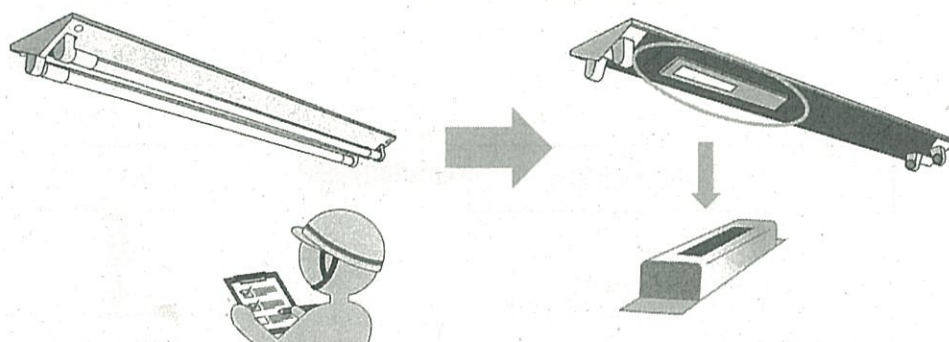

助成対象経費

PCB含有安定器の使用の有無に係る調査に要する経費

※取り外して保管中の照明用安定器の調査に要する経費は除きます。

※消費税及び地方消費税は助成対象経費に含みません。

助成金額

PCB含有安定器調査費用の40%

助成限度額

400,000円

環境省の

『PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業』

にて調査費が10%助成されるので、本事業と合わせれば、
50%助成されることとなります。



詳細は以下のURLをご参照ください。

環境省『ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト』

<http://pcb-soukishori.env.go.jp>

助成金申請の流れ

※申請の際は、『助成金交付申請の手引き』をご参照ください。

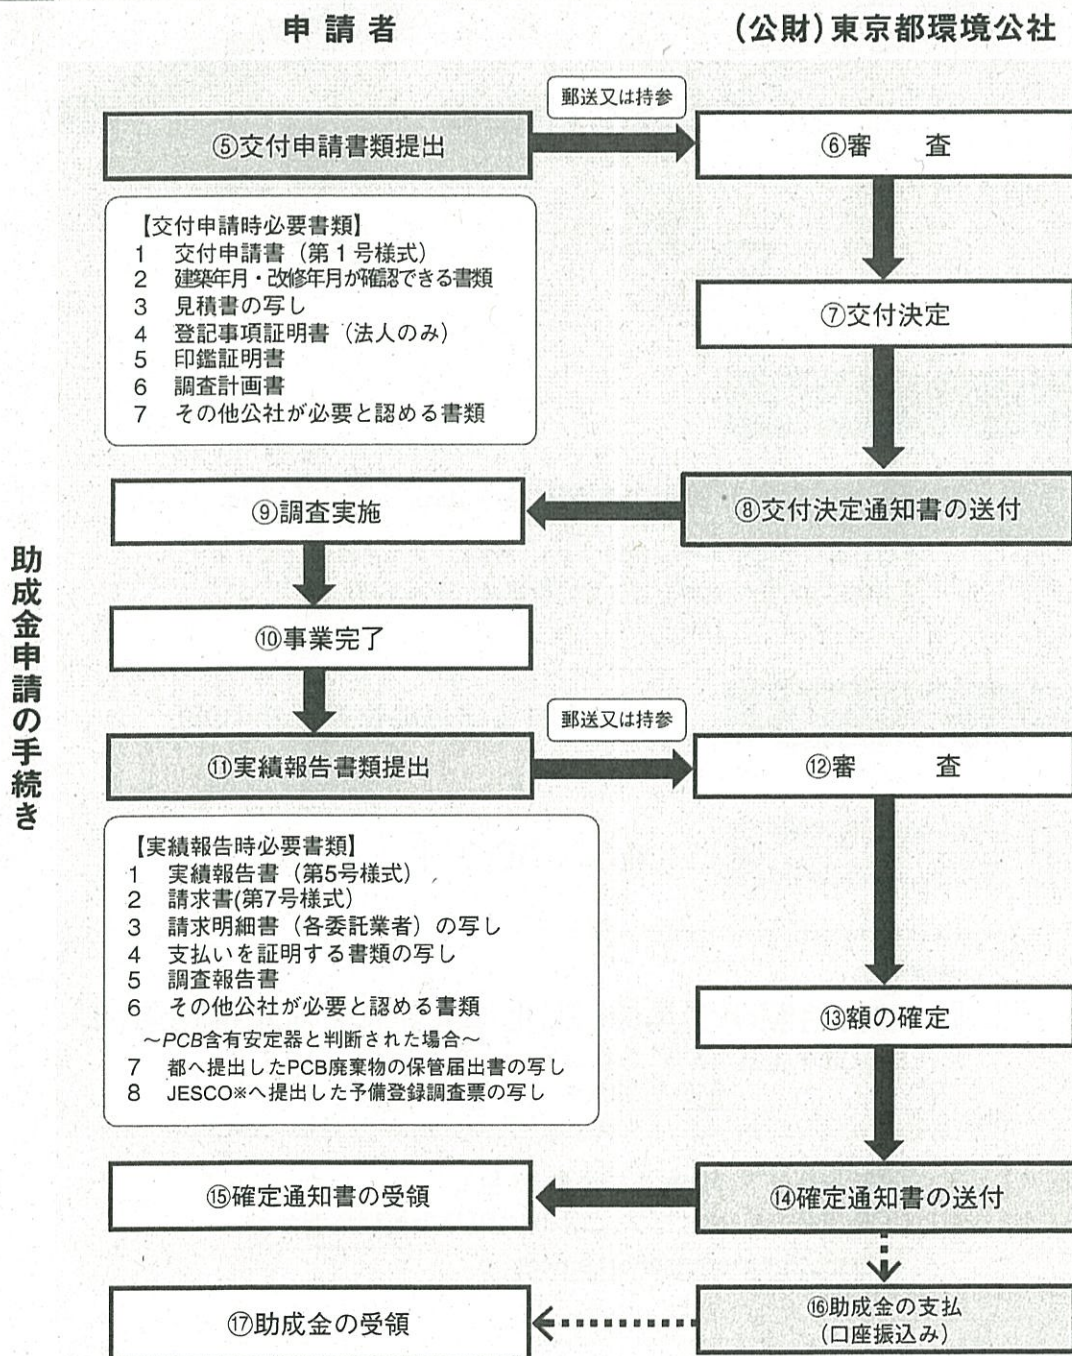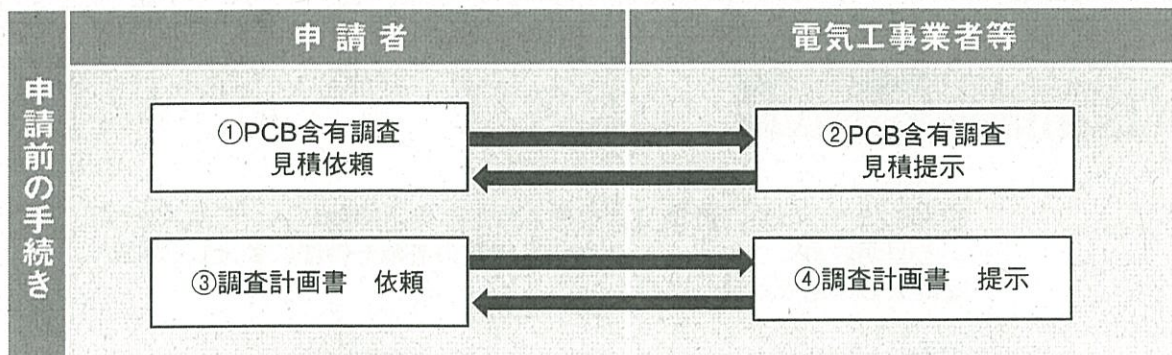

※国100%出資会社。PCB含有安定器を処分できるのはJESCOだけです。

助成対象者

① 中小企業者

- ・会社（株式・有限・合資・合名・合同）

表1において業種毎に定められているA又はBの基準を満たす会社。
ただし次のいずれかに該当する場合は助成対象外となります。

- 1又は2者以上の大企業者（中小企業者以外の会社）が保有する株式数又は出資額が、該当会社の発行済株式総数又は出資の総額の1/2以上を占めている会社（みなし大企業者）。
- みなし大企業者による貴社の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係がある。
- 当該会社と大企業者との相互間の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係がある。

※完全支配関係とは発行済株式又は出資（自己が有する自己の株式又は出資を除く。）の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。

・個人事業者

表1において業種毎に定められるBの基準を満たす個人事業者
（表1）

業 種	A 資本金又は出資金の総額	B 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業	3億円以下	300人以下
卸売業	1億円以下	100人以下
サービス業	5,000万円以下	100人以下
小売業	5,000万円以下	50人以下
ゴム製品製造業	3億円以下	900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業	3億円以下	300人以下
旅館業	5,000万円以下	200人以下
その他（上記以外の業種）	3億円以下	300人以下

② 中小企業団体等

- ・中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体
（例） 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、
商工組合連合会）

- ・特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員の2/3以上が
表1の基準のいずれかに該当する者であるもの
（例） 農業協同組合、漁業協同組合等

③ 法人


次のいずれかに該当する法人

常時使用する従業員の数が、主たる業種ごとに定められるBの基準を満たす法人
（国及び地方公共団体を除く）

常時使用する従業員数が100人以下の法人（会社、中小企業団体、国及び地方公共団体を除く）

④ 個人

安定器発見事例

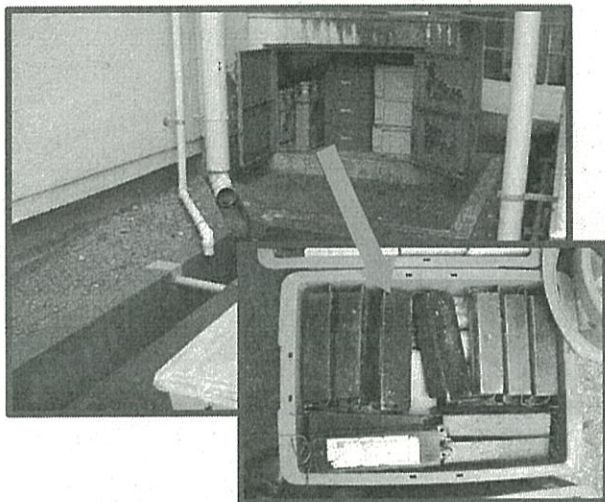


【屋外倉庫で容器に収納されていた例】

人が普段立ち入らない
場所は要注意！

安定器の発見場所としては、電気室が最も多いですが、倉庫、天井裏、押入れ等、多岐に亘ります。

工場等の壁際に設置されている場合、
見逃すことがあるので注意が必要です。

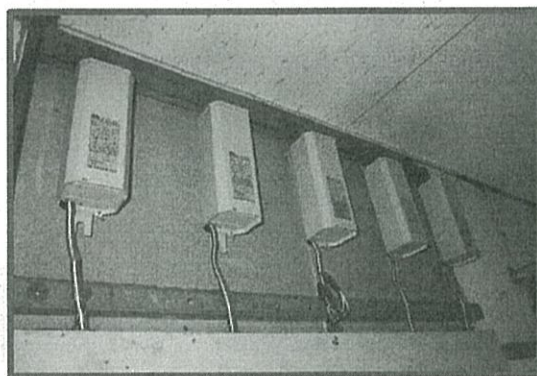


【工事等の壁際に設置されている例】

建物の解体や電気設備の更新等
工事の際に発見！

蛍光管のみをLED直管に交換した場合、
器具本体は交換されず、器具内にPCB安定器
が残置されている可能性があります。

保管事業者責任のもと、確認の徹底！
書面や図面だけでなく、現場での実地
確認をしてください。

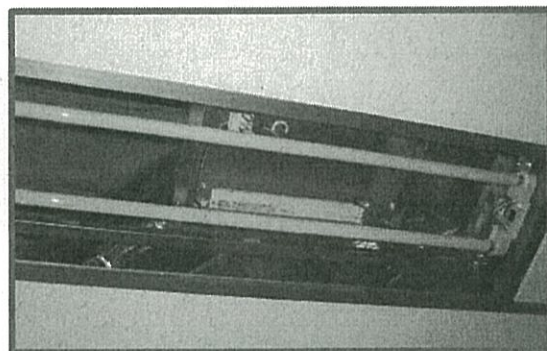

【器具内に古い安定器が残っていた例】

建物由来で探すことが重要です！

建物を建築した時期が昭和52年(1977年)3月以前の場合は、安定器にPCBが含まれている可能性がありますので、調査の参考にして
ください。

令和元年度東京都PCB含有安定器調査支援事業説明会について

1.対象者	都内に昭和52年3月までに建築・改修された建物を所有している事業者等	
2.募集人数	① 各30名 ② 180名 ③ 230名 ④ 100名 ⑤ 220名	
3.開催日時	① 令和元年 8月23日（金） 9:30～12:00、13:30～16:00 ② 令和元年10月11日（金） 14:00～16:30 ③ 令和元年12月 6日（金） 14:00～16:30 ④ 令和2年 1月16日（木） 14:00～16:30 ⑤ 令和2年 2月12日（金） 14:00～16:30	
4.開催場所	①（公財）東京都環境公社 会議室（定員30席）（最寄駅：錦糸町） ② エステック情報ビル 会議室B（定員195席）（最寄駅：新宿） ③ たましん立川RISUR 小ホール（定員246席）（最寄駅：立川） ④ 北とぴあ 第2研修室（定員120席）（最寄駅：王子） ⑤ 品川きゅりあん 小ホール（定員 1F 238席 2F 44席）（最寄駅：大井町）	
5.説明内容	1.PCB廃棄物の処理促進に向けて 2.PCB含有安定器の登録方法 3.照明用安定器具の調査方法 4.東京都PCB含有安定器調査支援事業について 5.都が実施するPCB助成制度について 6.質疑応答	15分 20～30分 40～90分 20分 20分 10分

※詳細については環境公社ホームページで、説明会の開催案内を掲載いたします。

<https://www.tokyokankyo.jp/subsidy>

照明用安定器の調査及び処分に係るお問い合わせ先

1. 照明器具に PCB が含まれているかどうか確認する場合
 一般社団法人 日本照明工業会 03-6803-0501
<https://jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm>
2. 安定器調査の助成を申請する場合
 公益財団法人 東京都環境公社 03-3633-2012
https://www.tokyokankyo.jp/jigyo/resource-circulation/pcb_research
3. PCB 廃棄物の届出等の手続きを行う場合
 東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課 PCB 処理対策担当 03-5388-3573
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/pcb/
4. 特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会を申込み場合
 一般社団法人 東京都産業資源循環協会 03-5283-5455
<http://tosankyo.or.jp/seminar/admin.html>
5. 高濃度 PCB 廃棄物の処理の手続きを行う場合
 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 (JESCO) PCB 処理営業部
 ○PCB 機器及び安定器等登録について 03-5765-1935
 ○中小企業者等軽減制度について 03-5765-1920
<http://www.jesconet.co.jp/>
6. 高濃度 PCB 収集運搬費の助成を申請する場合
 公益財団法人 東京都環境公社 03-3633-2007
<https://www.tokyokankyo.jp/jigyo/resource-circulation/high-concentration-pcb>

■照明用安定器の調査を委託する場合は、電気工事業者や専門の調査会社等にご相談ください。調査ができる業者が分からない場合は、下記を参考にお問い合わせください。

○東京都電気工事工業組合傘下のお近くの住宅電気工事センター

http://www.tokoso.jp/tokoso/includes/cen_01.html

センター名	電話番号	担当エリア
銀座	03-3863-5231	千代田区、中央区、港区
江東	03-3633-5496	江東区、墨田区
江戸川	03-3656-4544	江戸川区
葛飾	03-3838-9301	葛飾区
上野	03-3871-6918	台東区、荒川区
足立	03-3883-7677	足立区
新宿	03-3356-7933	新宿区
豊島文京	03-6912-6671	豊島区、文京区
板橋・北	03-3974-2261	板橋区、北区
練馬	03-3998-4244	練馬区
杉並中野	03-3318-2512	杉並区、中野区
渋谷	03-5465-1535	渋谷区
世田谷	03-3412-5821	世田谷区
品川・目黒	03-3785-0151	品川区・目黒区
大田	03-3753-7826	大田区
武蔵野	0422-51-5801	武蔵野市、東久留米市、西東京市、三鷹市、小金井市、小平市
調布	042-484-2261	調布市、府中市、狛江市、三鷹市、小金井市
八王子	042-624-8736	八王子市、日野市
青梅	042-554-6947	羽村市、あきる野市、福生市、青梅市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
立川	042-538-2404	立川市、昭島市、国分寺市、国立市、武蔵村山市
東村山	042-393-9591	東村山市、東大和市、清瀬市、小平市
町田	042-725-1896	町田市
多摩	042-371-1946	多摩市、稲城市、八王子市、日野市

○一般社団法人 日本PCB全量廃棄促進協会 03-6206-9552

<https://www.pcb.or.jp/>

※調査や収集運搬の委託をする際には複数の業者から見積りを取ることをお勧めします。